

空调系统 电气图

号码	日期	姓名	修改	
客户名称 地址1		Trace Software Parc Econormandie 76430 Saint Romain de Colbosco		标号
		编号:	绘图: trace 日期: 14/05/2008	图纸 1

1


图纸	说明	功能	位置	校对	日期	校对自
1	首页	F1	L1			
2	主回路	F1	L1	0	2008-5-14 8:20:15	pjeanne
3	控制回路	F1	L1	0	2008-5-14 8:59:03	pjeanne
4	控制回路	F1	L1	0	2008-5-14 9:56:47	pjeanne
5	PLC	F1	L1	0	2008-5-14 10:38:23	pjeanne
6	PLC	F1	L1	0	2008-5-14 10:48:51	pjeanne
7	图纸清单	F1	L1	0	2008-10-24 15:13:16	Owner


2

图纸	说明	功能	位置	校对	日期	校对自
7	X1 - (1/1)	F1	L1	0	2008-10-17 14:08:37	Owner
8	X2 - (1/1)	F1	L1	0	2008-10-17 14:08:38	Owner


3


图纸	说明	功能	位置	校对	日期	校对自
2	元件清单	F1	L1	0	2008-10-24 14:09:57	Owner
3	元件清单	F1	L1	0	2008-10-24 14:09:57	Owner

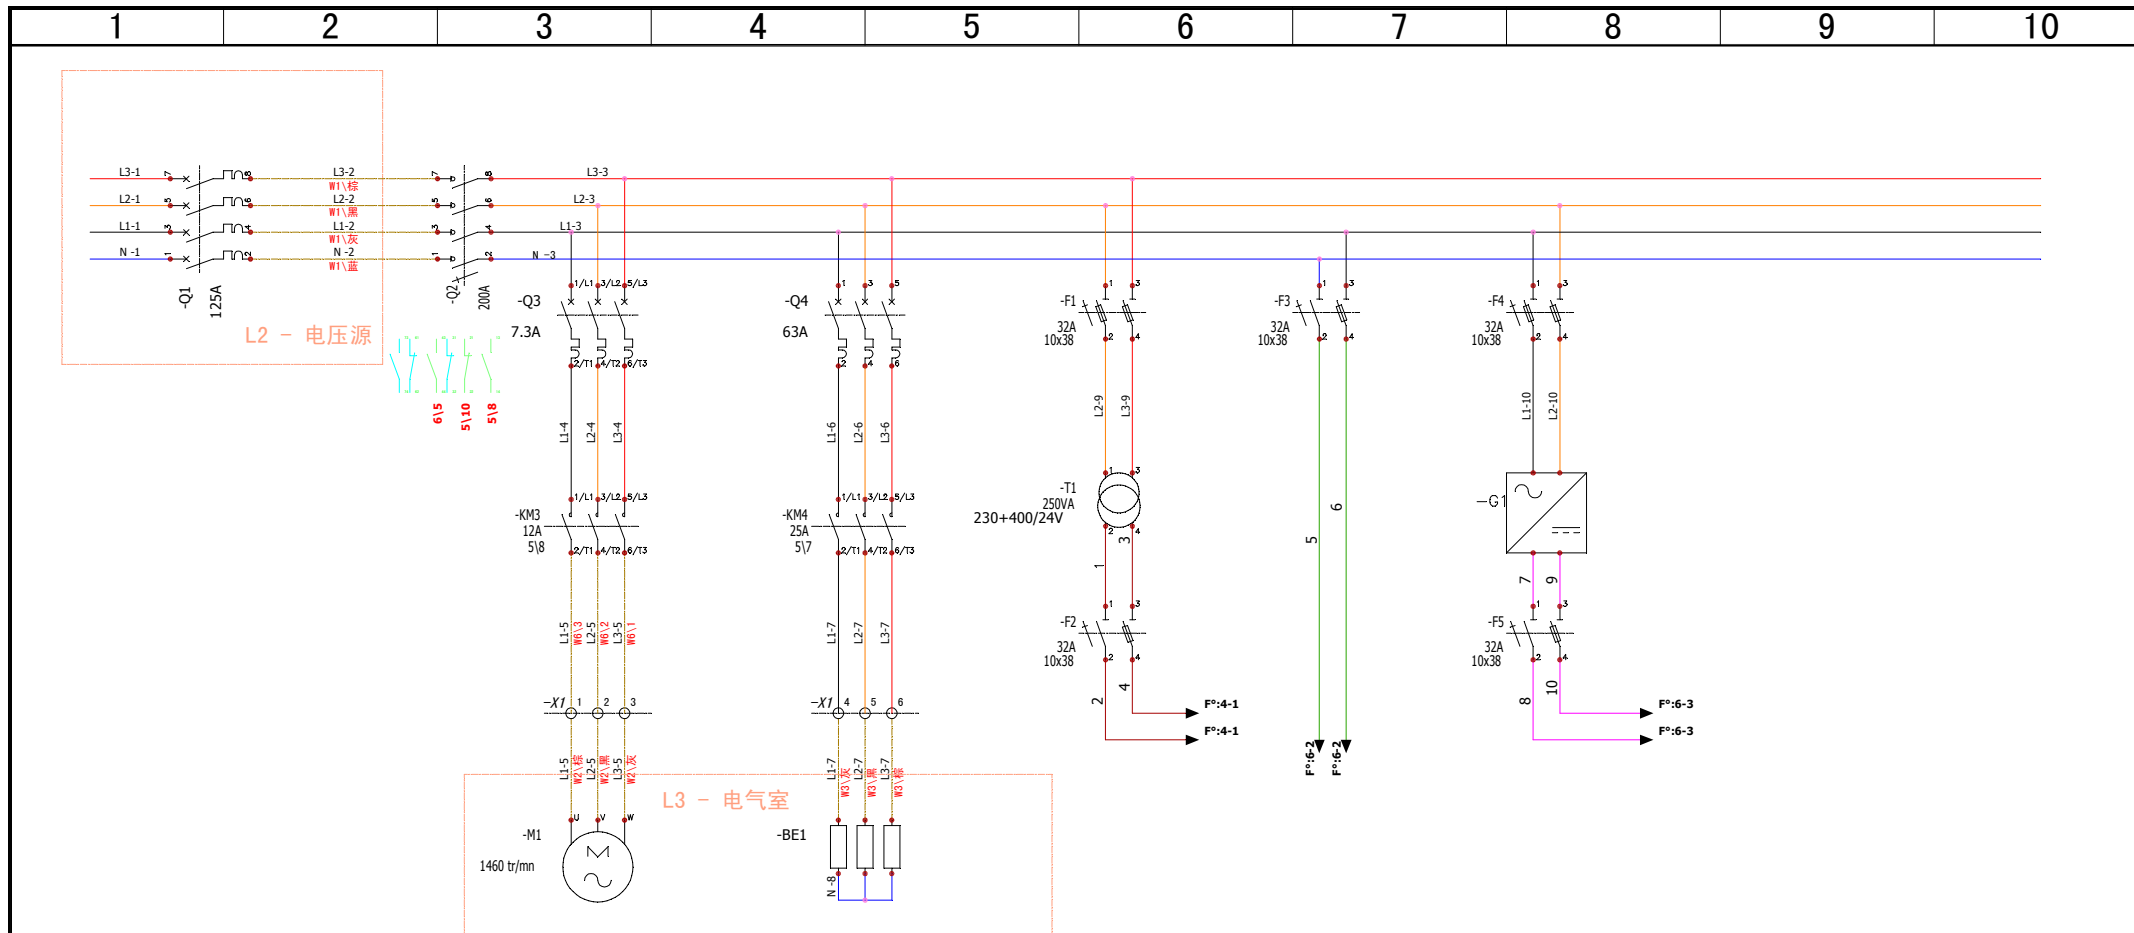


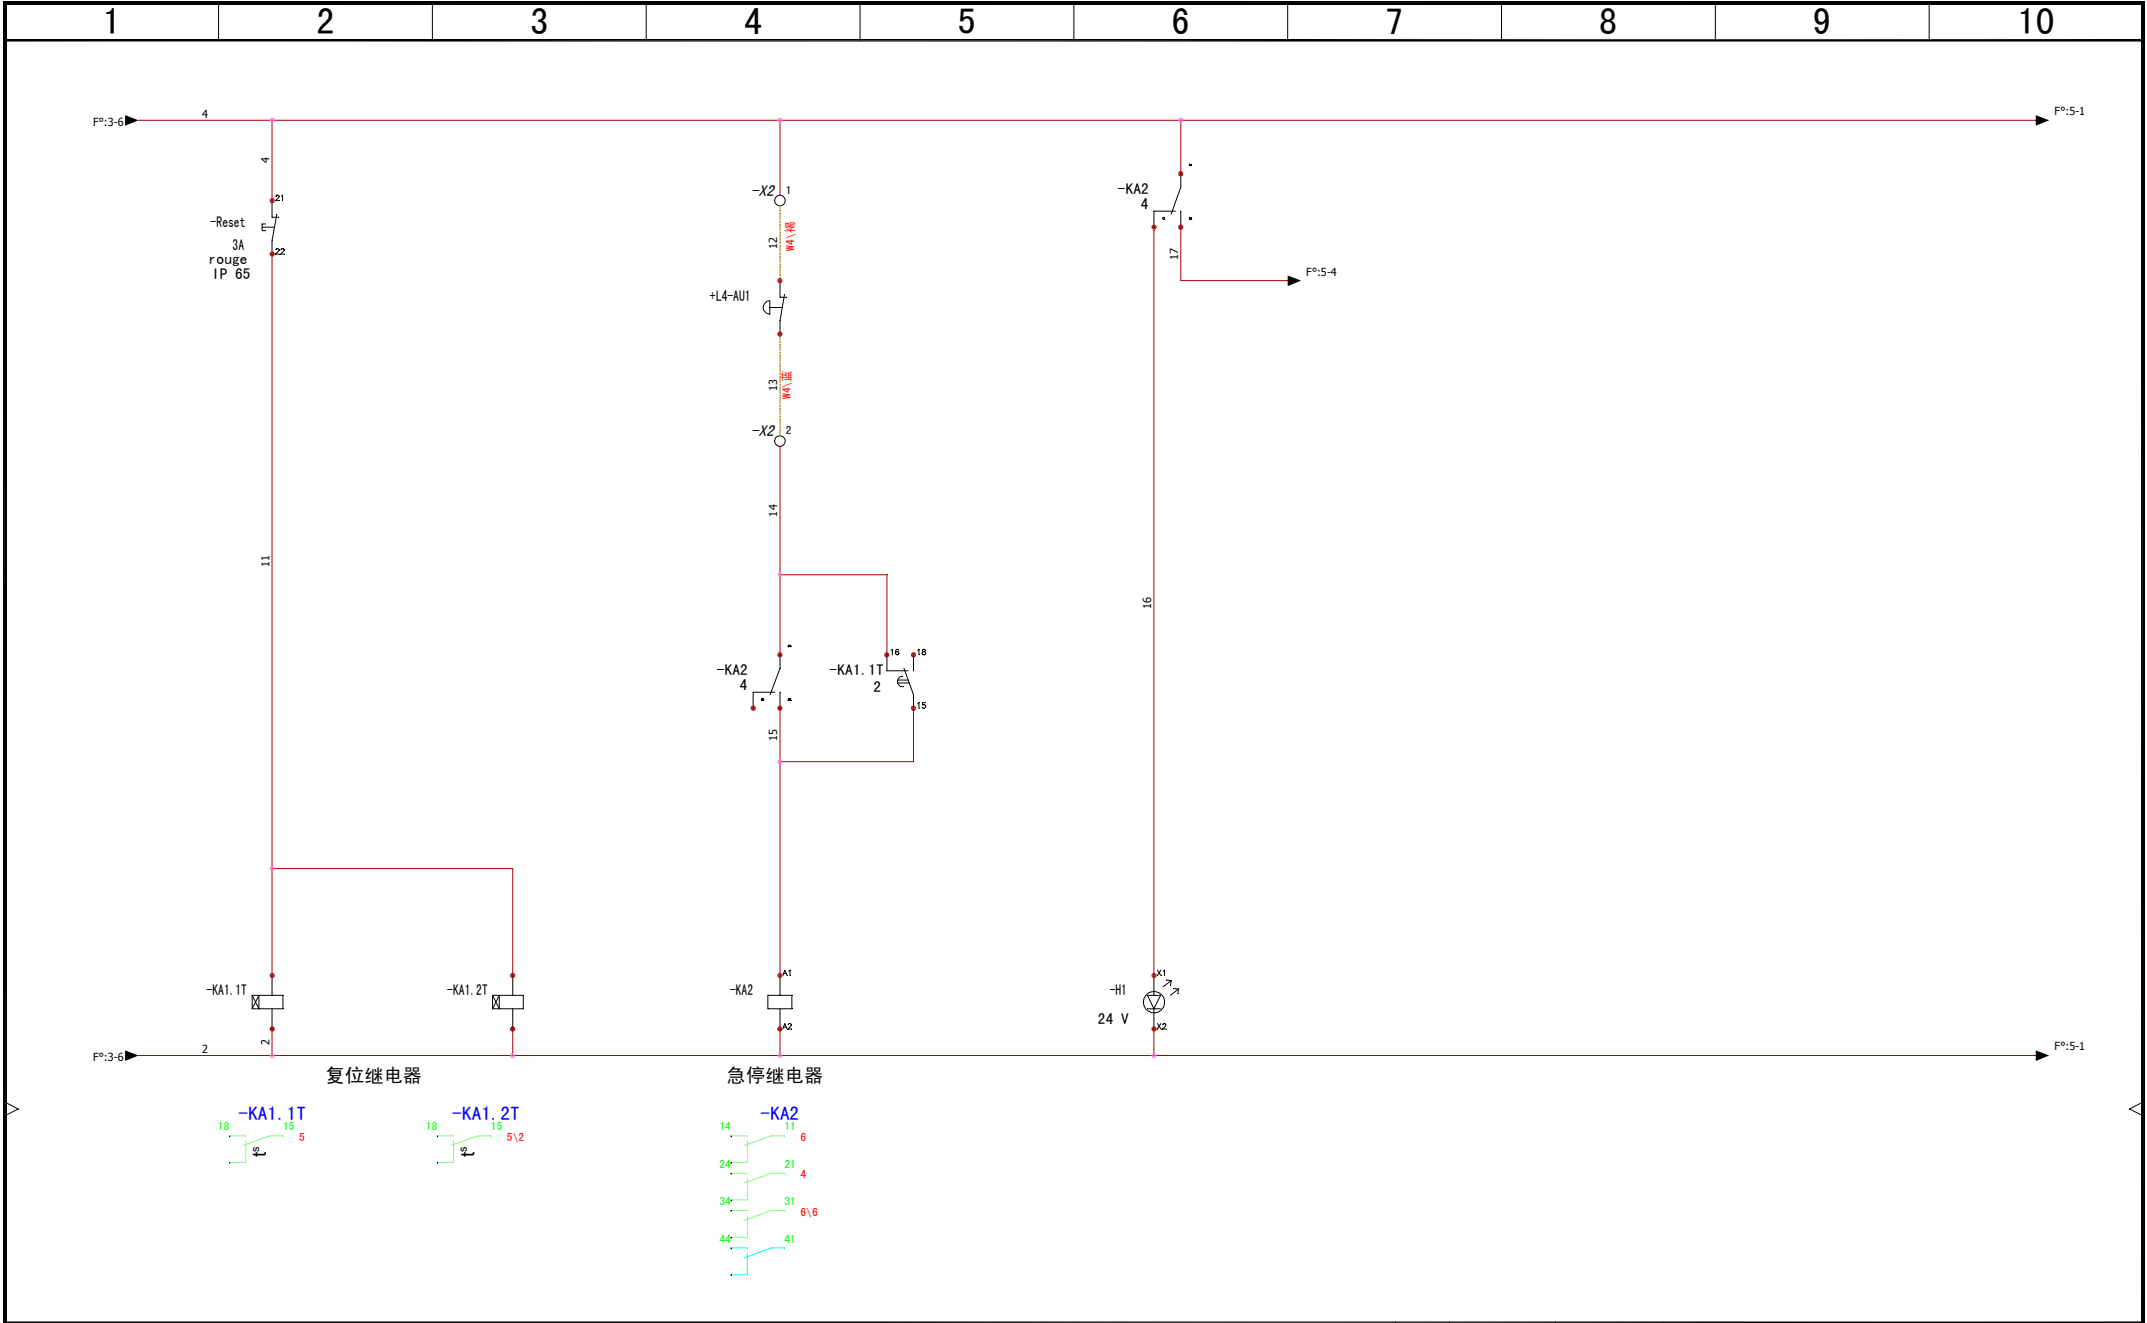


Trace Software Parc Econormandie 76430 Saint Romain de Colbosc	电气图				标号	
					0	
					图纸	
					4	
编号:	位置: L1	电器箱	绘图: trace	日期: 14/05/2008		

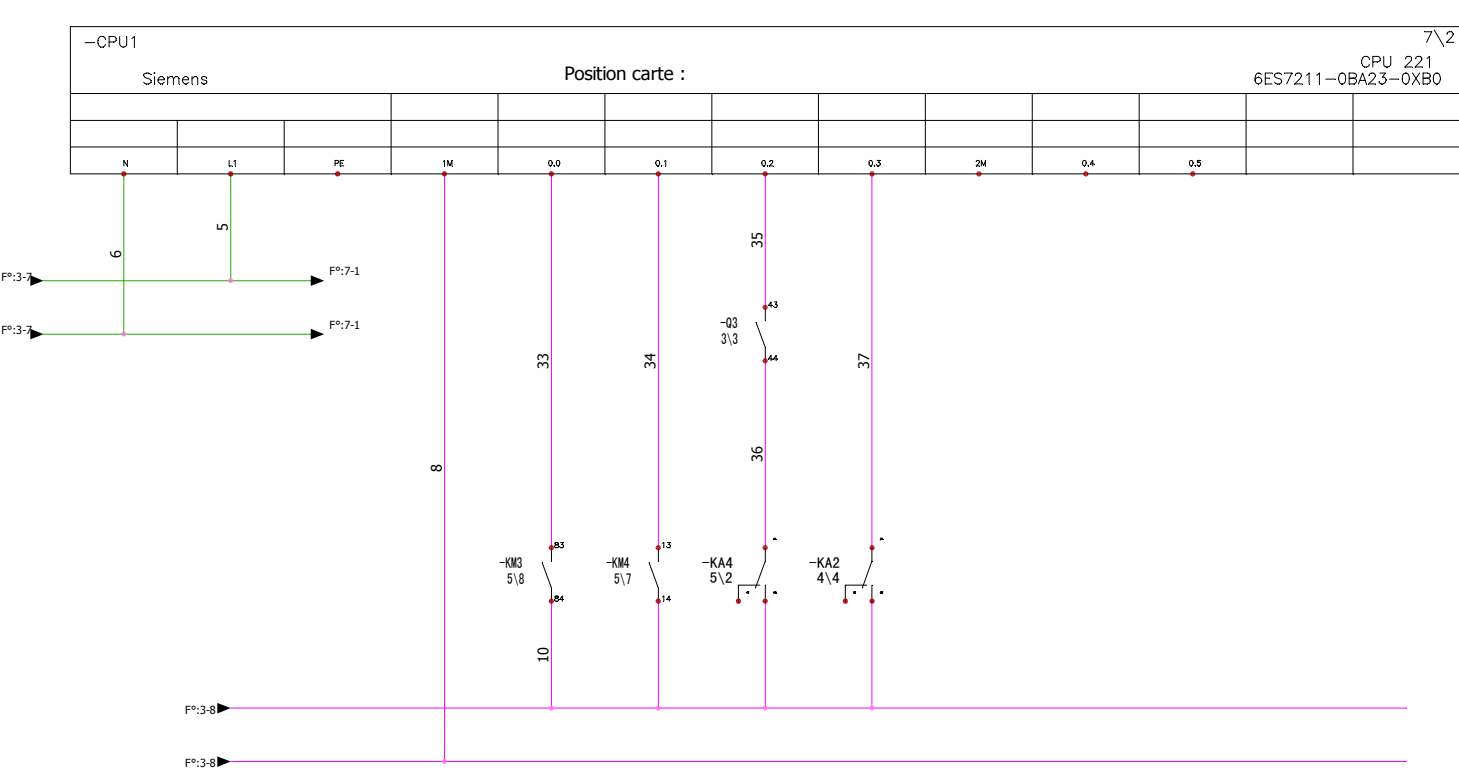





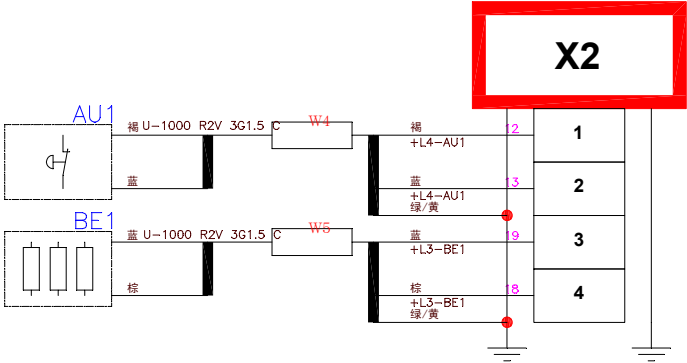

1. 0. 0

L3

标注	基准	说明	品牌
KA6	RXN41G11B7	R. MIN. 4RT+CDE MAN. 24VAC	Telemecanique
Q1	31643	塑壳断路器 NS250N - 热磁脱扣 TMD - 规格 125 A - 4 极 - 保护极 3d - 固定式	Merlin Gerin
M1	LS200LT-4P(30)	三相异步电机 - 4 极 - classe F	Leroy Somer

标注	说明	上游	下游	导线数	截面积	长度	系列	基准
W1	至电器箱	L2	L1	5	0	0		U-1000 R2V 5G35
W2	至电气室	L1	L3	4	13	0		U-1000 R2V 4G2. 5 C
W3	至电气室	L1	L3	4	21	0		U-1000 R2V 4G16
W4	至厂房A	L1	L4	3	11	0		U-1000 R2V 3G1. 5 C
W5	至电气室	L1	L3	3	11	0		U-1000 R2V 3G1. 5 C
W6	至柜门	L1	L1	4	22	0		A05 VV5-F 4G10